


ダクト改造工事におけるダクト内から回収された核燃料物質等について

再発防止対策（ハード対策）平面図 【対策前】

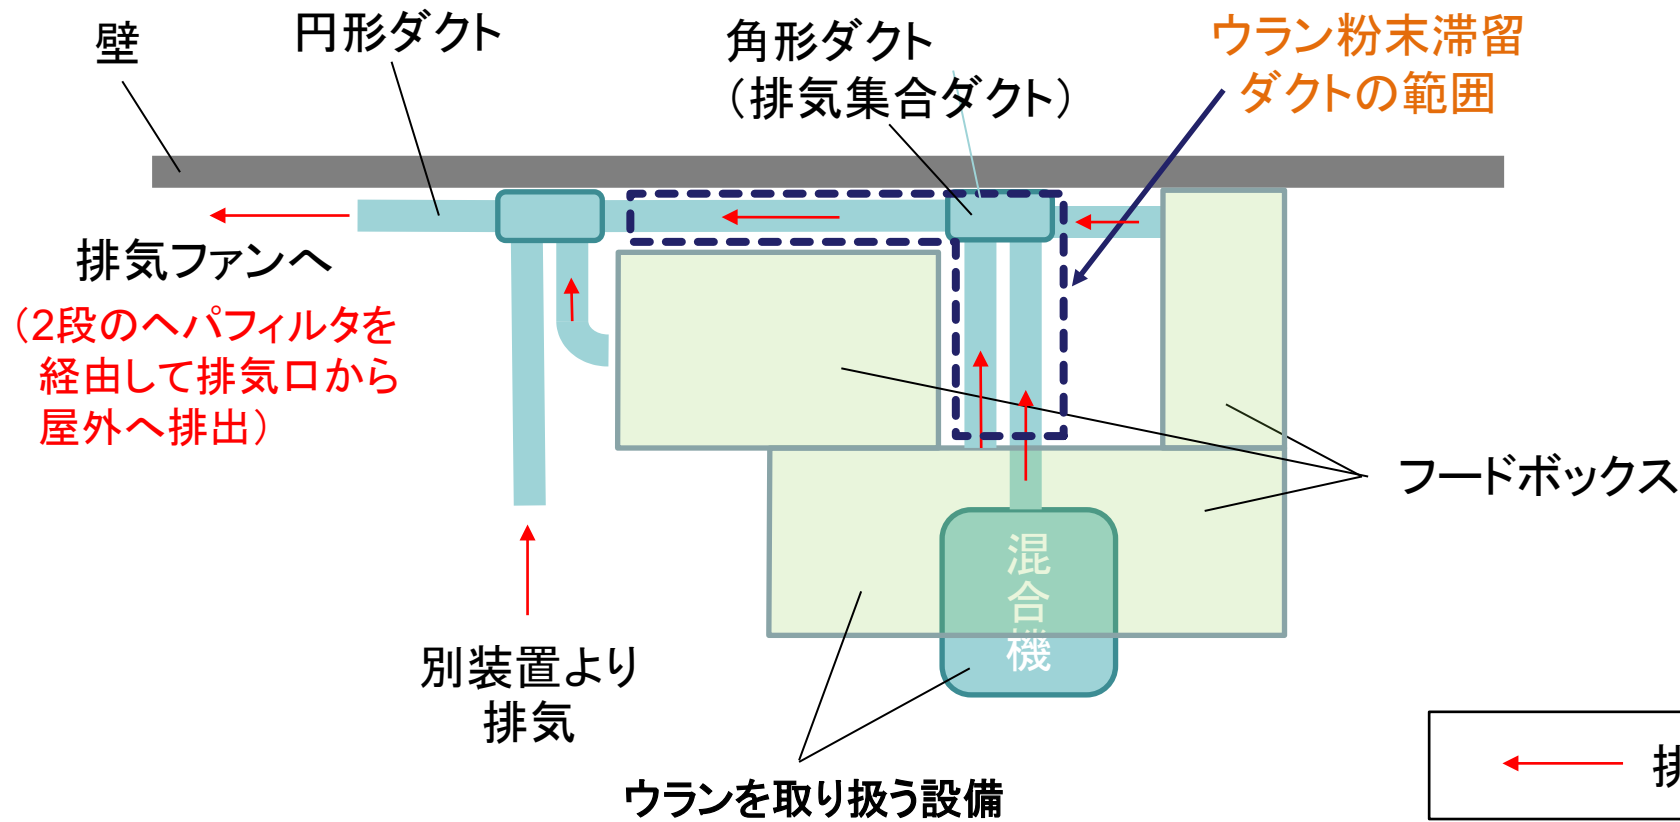

ダクト改造工事におけるダクト内から回収された核燃料物質等について

再発防止対策（ハード対策）平面図 【対策後】

改善点

- ① 排気下流側へのウラン粉末等の滞留を防止するため、角形ダクト（排気集合ダクト）の位置を変更。
- ② 角形ダクト（排気集合ダクト）内部の確認とウラン粉末回収のための点検窓を設置。
- ③ 角形ダクト（排気集合ダクト）へのアクセスルートを確認するため、フードボックスの形状を変更。

